

## AUDIT VISUEL ET TECHNIQUE

# AUDIT PREALABLE A LA MAINTENANCE DU SYSTEME DE DESENFUMAGE MECANIQUE



visite du 16/03/2011



**GRASSE**  
**PVT N°8102**

**129 Route de la Paoute 2000**  
**6130 GRASSE**

**SMEF AZUR**

BP 40 – CD 10 – Par d'Activité du Moulin - 13580 LA FARE LES OLIVIERS  
Tél : +33 (0) 490.426.666 - Fax : +33 (0) 490.425.713  
e-mail : [contact@smefazur.fr](mailto:contact@smefazur.fr)

# Sommaire

**1- Identification du site**

**2- Localisation des équipements**

**3- Etat des lieux des systèmes et équipements**

**4- Tableau de synthèse des points particuliers relevés lors de la visite**

**5- Synthèse**

## I- Identification du site

LA HALLE GRASSE  
129 Route de la Paoute 2000  
6130 GRASSE  
Téléphone : 04 93 40 81 60

Activité : vente de prêt à porter

ERP Type M


Classement de l'établissement : 3<sup>eme</sup> catégorie

Date visite : **16/03/2011**


### Interlocuteurs :

Nom Prénom	fonction	téléphone	email
David Ktorza	Responsable maintenance	06 74 35 93 33	d.ktorza@lahalle.fr
Elodie Wuiltart	Responsable magasin	04 93 40 81 60	

## 2- Localisation des équipements

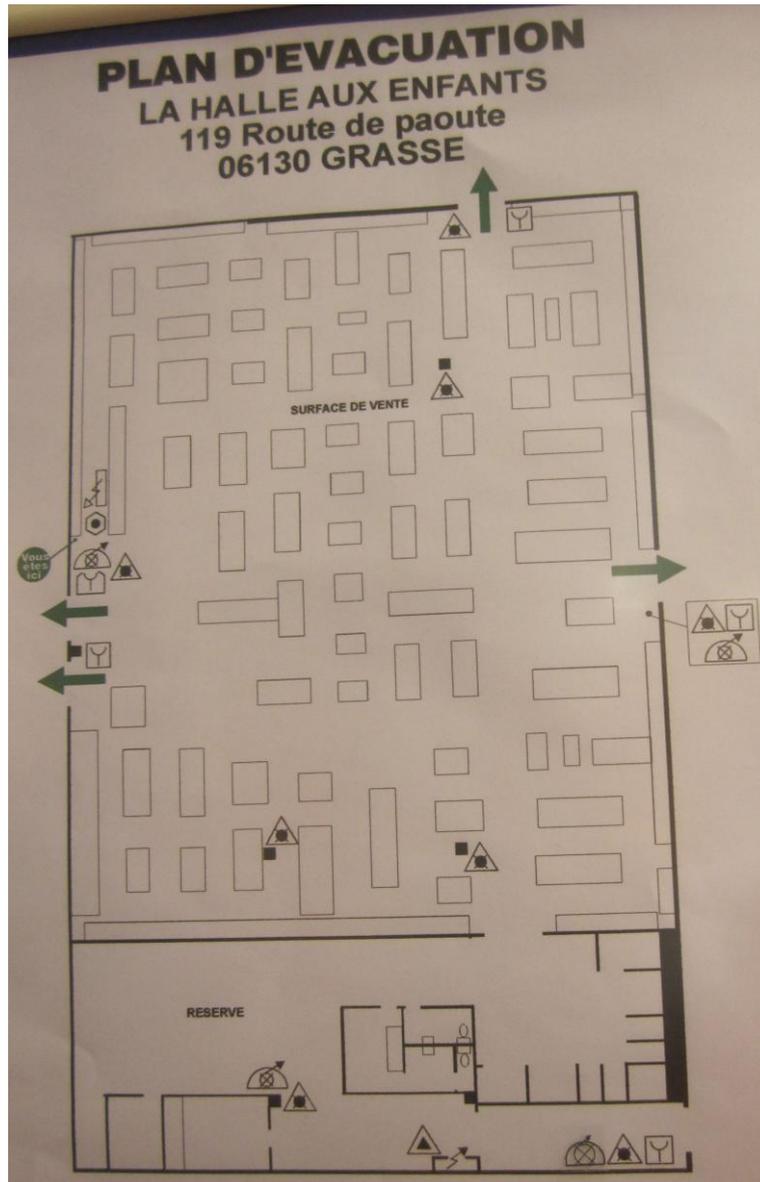

n° 129

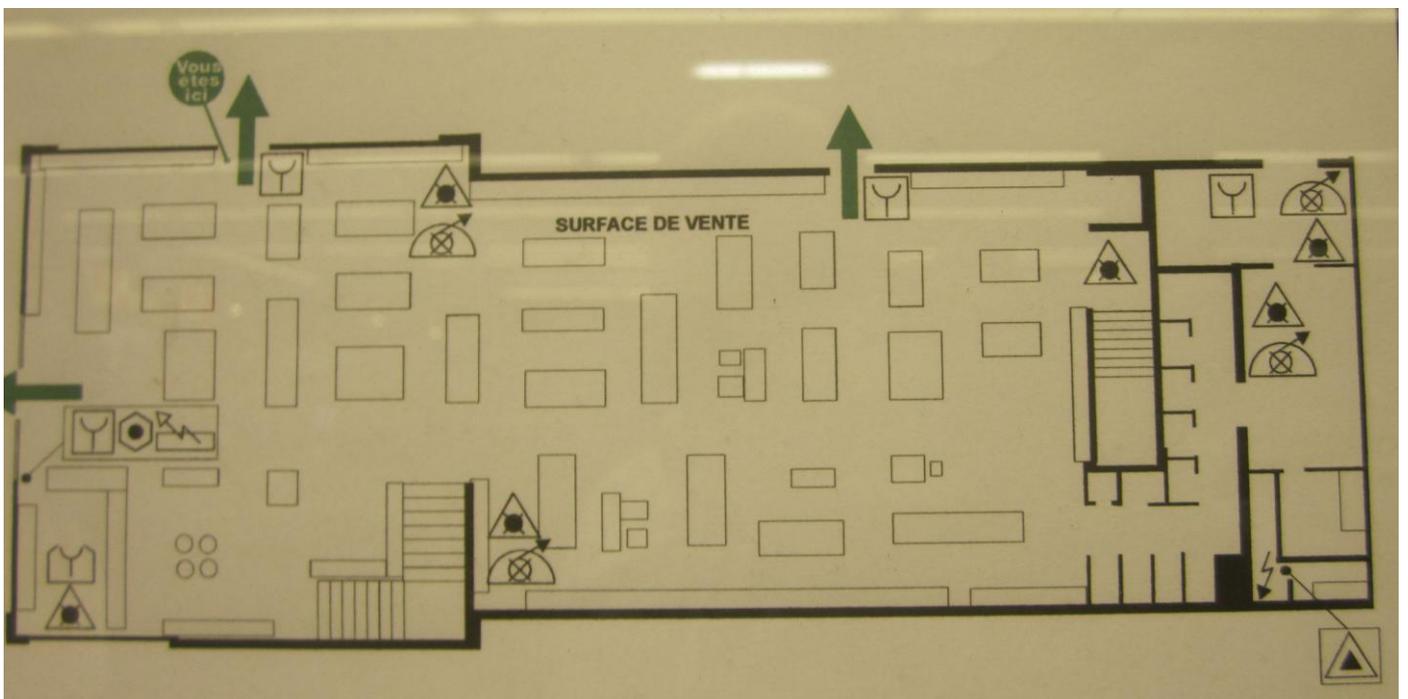

### 3- Etat des lieux des systèmes et équipements

Pour le magasin N°119

Lot technique	Description	N° fiche
1- identification du magasin	1- identification du magasin	1
	1- vue générale	2
	accès livraison	6
	attestation de bon fonctionnement du désenfumage naturel (2010)	7
	classification magasin	8
	commission sécurité	9
	entrée magasin façade sud	10
	environnement	11
	façade est	13
	façade nord	14
	façade ouest	15
	plan d'évacuation surface de vente	16
	2- identification des installations	attestation de levée de réserve
attestation de passage pour vérification annuelle du SSI (06/08/09)		18
contrôle périodique électricité		19
contrôle périodique moyen de secours		20
fiche intervention maintenance alarme incendie SSI		24
fiche intervention maintenance de vérification du désenfumage (6/01/2011)		25
inventaire des installations de désenfumage		26
liste de vérification des installations de désenfumage		27
CMSI	liste de vérification CMSI	28
	report CMSI	29
commande incendie	bouton d'alarme incendie	30
	coupure clim	31
	coupure générale	32
	ouverture portes	33
détecteur incendie	avertisseur sonore quai livraison	34
	détecteur de fumée réserve	35
électricité	TGBT	36
exutoires désenfumage	trappe asservie au désenfumage entrée magasin	37
	trappe asservie au désenfumage issue de secours façade Nord	38
	trappe asservie au désenfumage issue de secours façade Ouest	39
SSI	bloc autonome d'alarme incendie	40

Si certaines parties sont non lisibles (photos compressées), nous tenons à votre disposition les versions originales.

## Pour le magasin N° 129

Lot technique	Description	N° fiche
1- identification du magasin	1- vue générale	41
	avis de la commission communale de sécurité	42
	entrée du magasin	43
	environnement	46
	identification du magasin	49
	identification du magasin - classement	50
	liste de contrôle et entretien périodique obligatoire	51
	liste des visite de la commission de sécurité	52
	plan d'évacuation	53
	plan d'évacuation étage	54
	prestation proposée par commission de sécurité	55
	renseignements administratifs	56
	vue d'ensemble 1er étage	57
2- identification des installations	fiche intervention maintenance sur système de désenfumage	59
	liste de vérification des installations de désenfumage	60
CMSI	centrale CMSI alarme	61
commande incendie	arrêt d'urgence climatisation	62
	arrêt d'urgence électricité	63
	coffret de commande désenfumage	64
	déclencheur manuel	65
	report alarme technique	67
	report CMSI	68
détecteur incendie	alarme sonore réserve	69
	détecteur autonome déclencheur réserve	70
	détecteur de fumée réserve	71
	sonorisation sécurité premier étage	72
exutoires désenfumage	exutoire de désenfumage Est 1er étage	73
	exutoire de désenfumage Ouest 1er étage	74
	exutoire surface de vente Est	75
	exutoire surface de vente Ouest	76
	trappe asservie au désenfumage sur porte d'entrée	77
SSI	liste des vérifications des éclairages de sécurité	78
	liste des vérifications système de sécurité alarme incendie	79

Si certaine parties sont non lisibles (photos compressées), nous tenons à votre disposition les versions originales.

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°1/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation :

Description :

I- identification du magasin

Remarque :

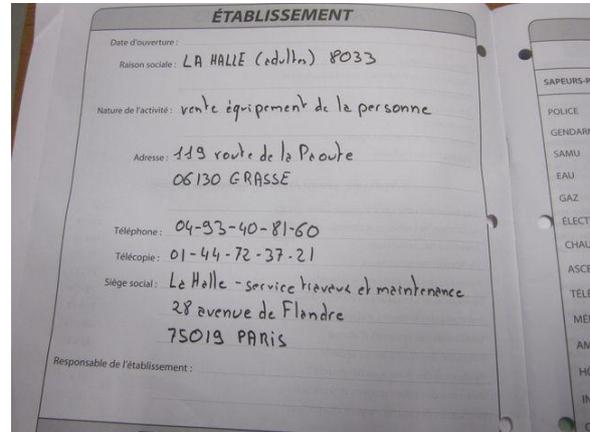


Photo n° 6978

Fiche N°2/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n°119 - extérieur

Description :

I- vue générale

Remarque :



Photo n° 6970

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°3/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 119 - extérieur

Description :  
I- vue générale

Remarque :

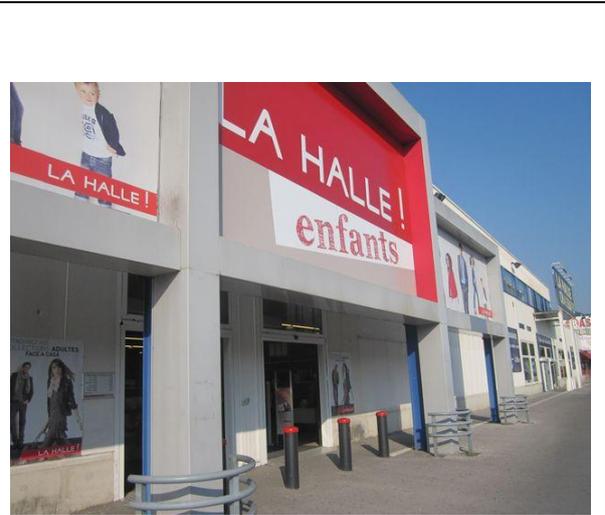


Photo n° 6968

Fiche N°4/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 119 - surface de vente

Description :  
I- vue générale

Remarque :



Photo n° 7007

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°5/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 119 - surface de vente

Description :  
I- vue générale

Remarque :



Photo n° 7008

Fiche N°6/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 119 - réserve

Description :  
accès livraison

Remarque :



Photo n° 7001

## La Halle Grasse - 16/03/2011

<p>Fiche N°7/81</p> <p>Lot technique : I- identification du magasin Localisation :</p>
<p>Description : attestation de bon fonctionnement du désenfumage naturel (2010)</p>
<p>Remarque : désenfumage naturel</p>

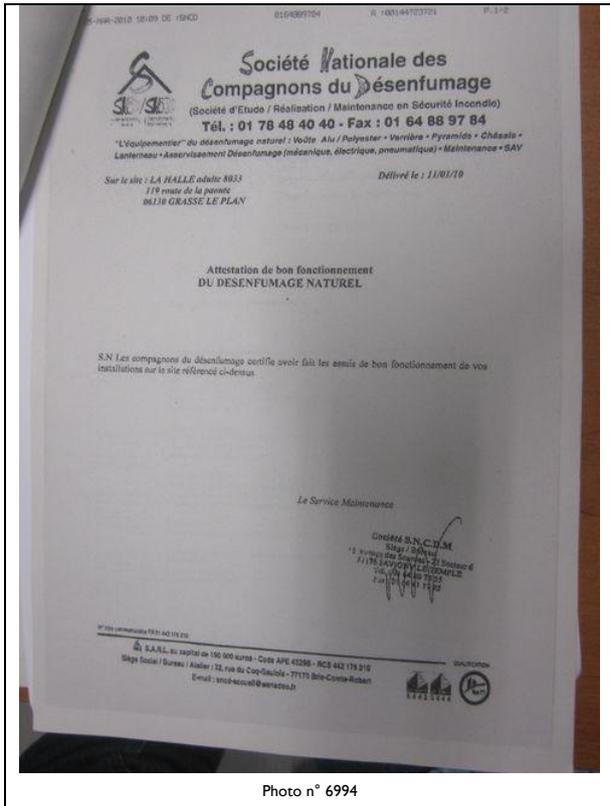


Photo n° 6994

<p>Fiche N°8/ 81</p> <p>Lot technique : I- identification du magasin Localisation :</p>
<p>Description : classification magasin</p>
<p>Remarque :</p>

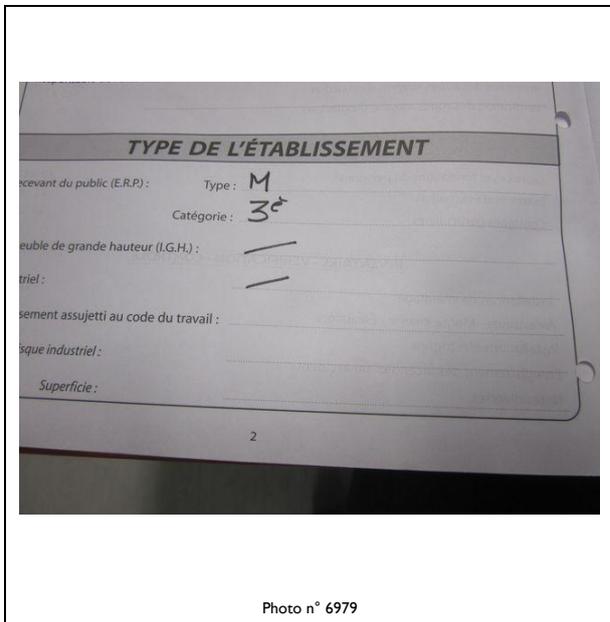


Photo n° 6979

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°9/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation :

Description :  
commission sécurité

Remarque :

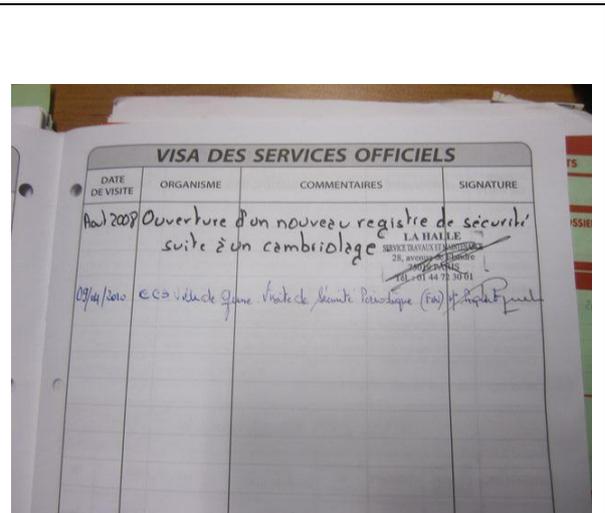


Photo n° 6980

Fiche N°10/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
entrée magasin façade sud

Remarque :



Photo n° 7011

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°11/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n°119 - extérieur

Description :  
environnement

Remarque :

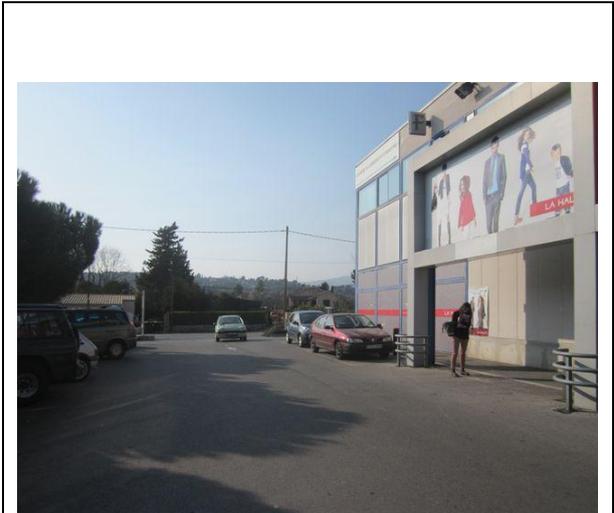


Photo n° 6969

Fiche N°12/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n°119 - extérieur

Description :  
environnement

Remarque :



Photo n° 6967

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°13/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n°119 - extérieur

Description :  
façade est

Remarque :



Photo n° 7076

Fiche N°14/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n°119 - extérieur

Description :  
façade nord

Remarque :



Photo n° 7074

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°15/81

Lot technique : I- identification du magasin  
 Localisation : n°119 - extérieur

Description :  
 façade ouest

Remarque :



Photo n° 7075

Fiche N°16/81

Lot technique : I- identification du magasin  
 Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
 plan d'évacuation surface de vente


Remarque :




Photo n° 7014

## La Halle Grasse - 16/03/2011

<p>Fiche N°17/81</p> <p>Lot technique : 2- identification des installations Localisation :</p>
<p>Description : attestation de levée de réserve</p>
<p>Remarque :</p>

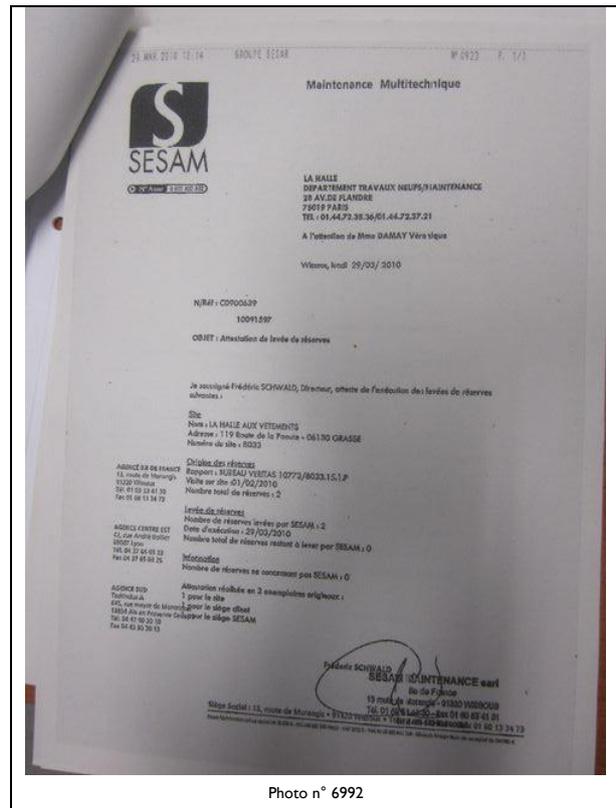

<p>Fiche N°18/ 81</p> <p>Lot technique : 2- identification des installations Localisation :</p>
<p>Description : attestation de passage pour vérification annuelle du SSI (06/08/09)</p>
<p>Remarque : dernière visite du 06/08/09</p>

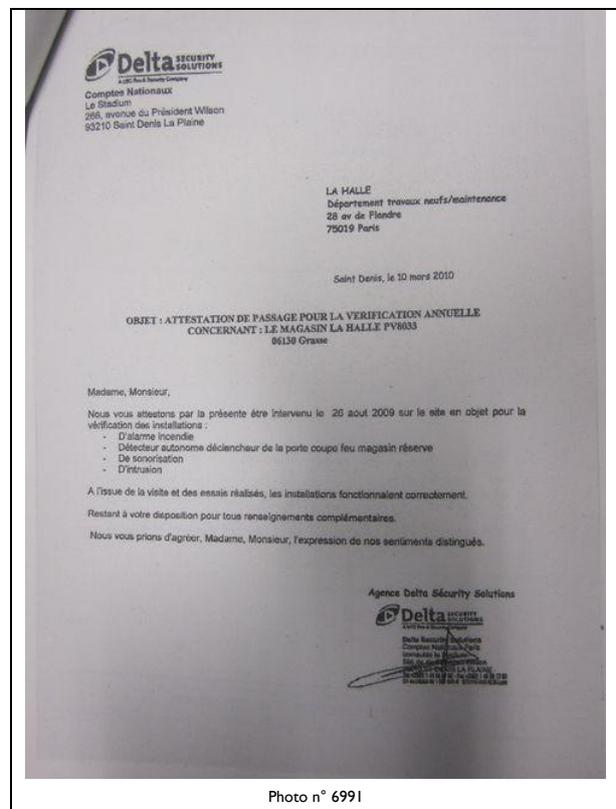


## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°19/81

Lot technique : 2- identification des installations  
Localisation :

Description :  
contrôle périodique électricité

Remarque :  
réserve

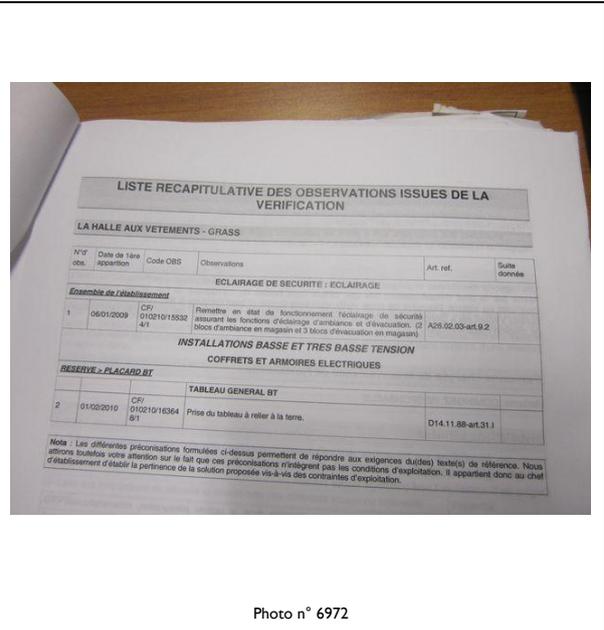


Fiche N°20/ 81

Lot technique : 2- identification des installations  
Localisation :

Description :  
contrôle périodique moyen de secours

Remarque :

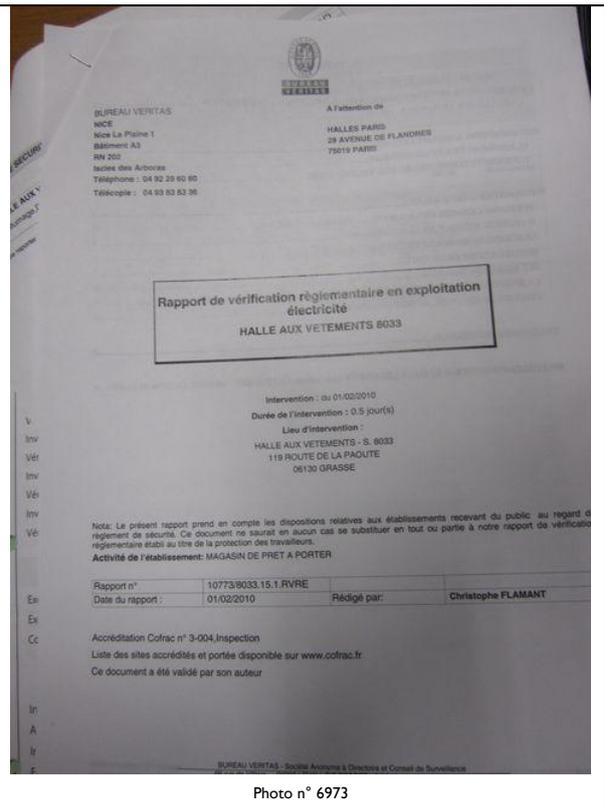

## La Halle Grasse - 16/03/2011

<p>Fiche N°21/81</p> <p>Lot technique : 2- identification des installations Localisation :</p>
<p>Description : contrôle périodique moyen de secours</p>
<p>Remarque :</p>

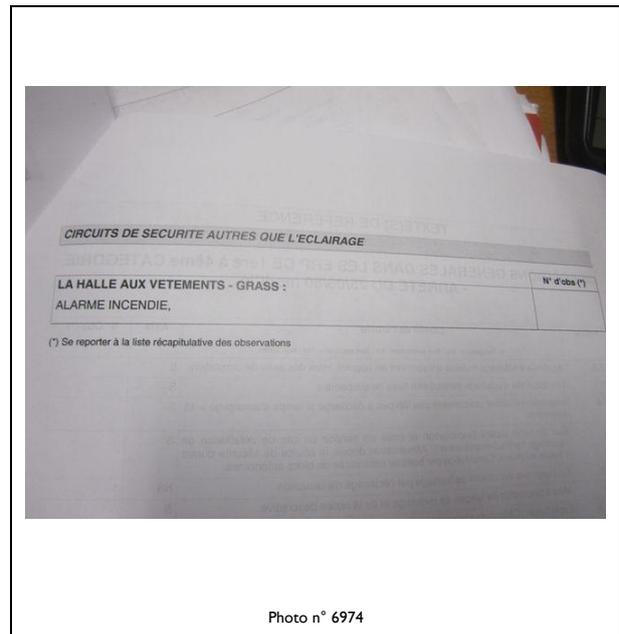


Photo n° 6974

<p>Fiche N°22/ 81</p> <p>Lot technique : 2- identification des installations Localisation :</p>
<p>Description : contrôle périodique moyen de secours</p>
<p>Remarque :</p>

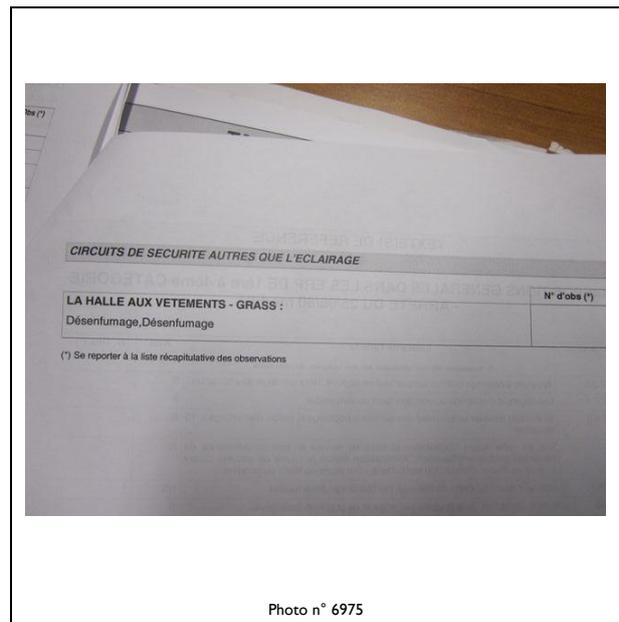


Photo n° 6975

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°23/81

Lot technique : 2- identification des installations  
Localisation :

Description :  
contrôle périodique moyen de secours

Remarque :

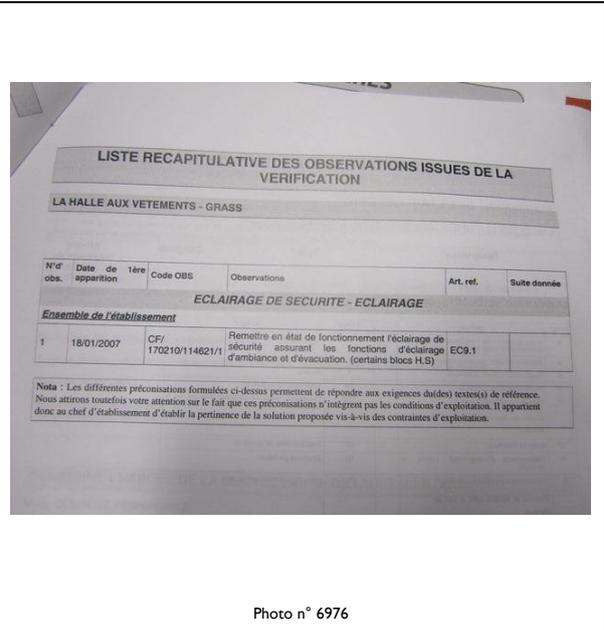


Photo n° 6976

Fiche N°24/ 81

Lot technique : 2- identification des installations  
Localisation :

Description :  
fiche intervention maintenance alarme incendie SSI

Remarque :

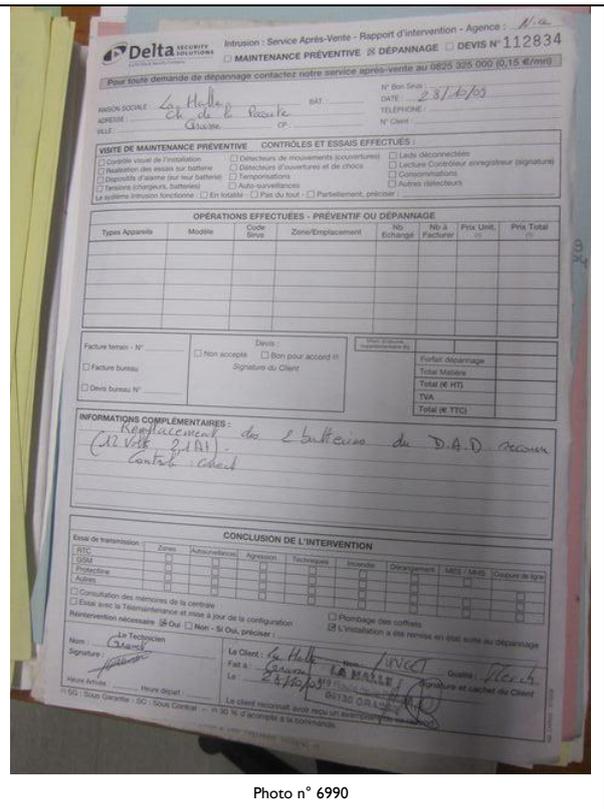


Photo n° 6990

## La Halle Grasse - 16/03/2011

<p>Fiche N°25/81</p> <p>Lot technique : 2- identification des installations</p> <p>Localisation :</p>
<p>Description :</p> <p>fiche intervention maintenance de vérification du désenfumage ( 6/01/2011</p>
<p>Remarque :</p> <p>désenfumage naturel</p>

Photo n° 6987

<p>Fiche N°26/ 81</p> <p>Lot technique : 2- identification des installations</p> <p>Localisation :</p>
<p>Description :</p> <p>inventaire des installations de désenfumage</p>
<p>Remarque :</p> <p>registre non renseigné</p>

Photo n° 6985

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°27/81

Lot technique : 2- identification des installations  
Localisation :

Description :  
liste de vérification des installations de désenfumage

Remarque :

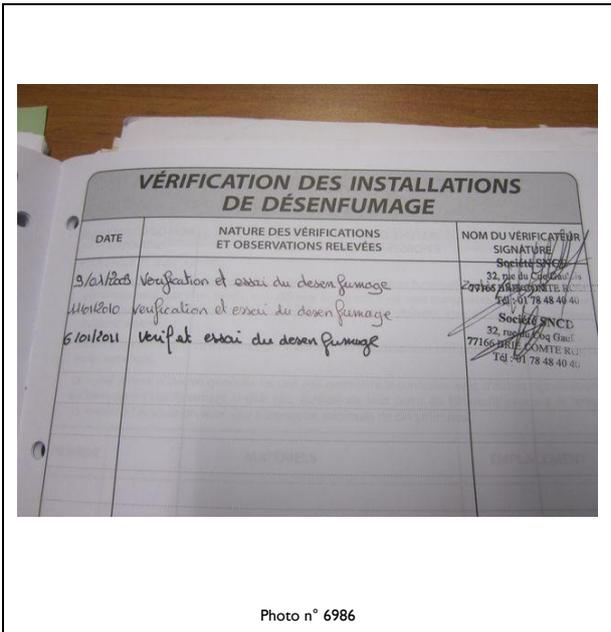


Photo n° 6986

Fiche N°28/ 81

Lot technique : CMSI  
Localisation :

Description :  
liste de vérification CMSI

Remarque :

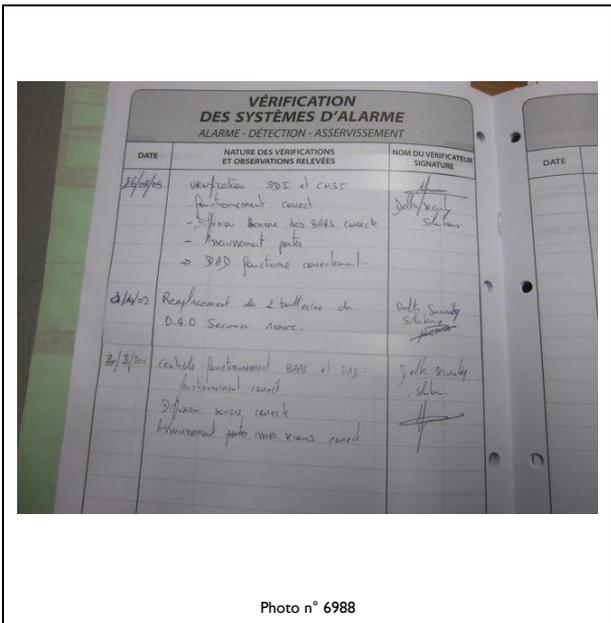


Photo n° 6988

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°29/81

Lot technique : CMSI  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
report CMSI

Remarque :



Photo n° 7015

Fiche N°30/ 81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
bouton d'alarme incendie

Remarque :



Photo n° 7020

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°31/81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
coupure clim

Remarque :



Photo n° 7017

Fiche N°32/ 81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
coupure générale

Remarque :



Photo n° 7016

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°33/81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
ouverture portes

Remarque :



Photo n° 7018

Fiche N°34/ 81

Lot technique : détecteur incendie  
Localisation : n°119 - réserve

Description :  
avertisseur sonore quai livraison

Remarque :



Photo n° 7003

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°35/81

Lot technique : détecteur incendie  
Localisation : n° 119 - réserve

Description :  
détecteur de fumée réserve

Remarque :



Photo n° 7004

Fiche N°36/ 81

Lot technique : électricité  
Localisation : n° 119 - surface de vente

Description :  
TGBT

Remarque :



Photo n° 7021

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°37/81

Lot technique : exutoires désenfumage  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
trappe asservie au désenfumage entrée magasin

Remarque :




Fiche N°38/ 81

Lot technique : exutoires désenfumage  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
trappe asservie au désenfumage issue de secours  
façade Nord

Remarque :

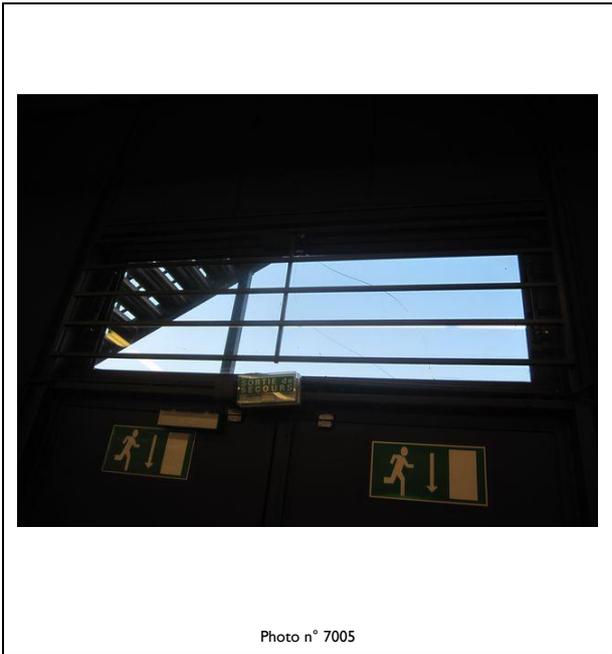

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°39/81

Lot technique : exutoires désenfumage  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
trappe asservie au désenfumage issue de secours  
façade Ouest

Remarque :



Photo n° 7006

Fiche N°40/ 81

Lot technique : SSI  
Localisation : n°119 - surface de vente

Description :  
bloc autonome d'alarme incendie

Remarque :



Photo n° 7022

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°41/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 129 - réserve

Description :  
I- vue générale

Remarque :

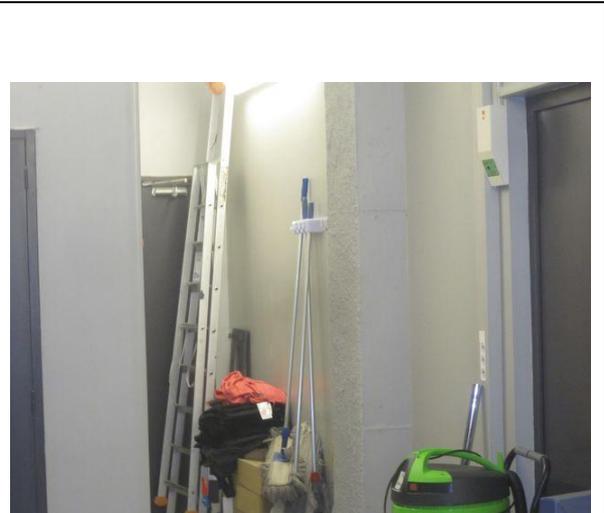


Photo n° 7041

Fiche N°42/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation :

Description :  
avis de la commission communale de sécurité

Remarque :

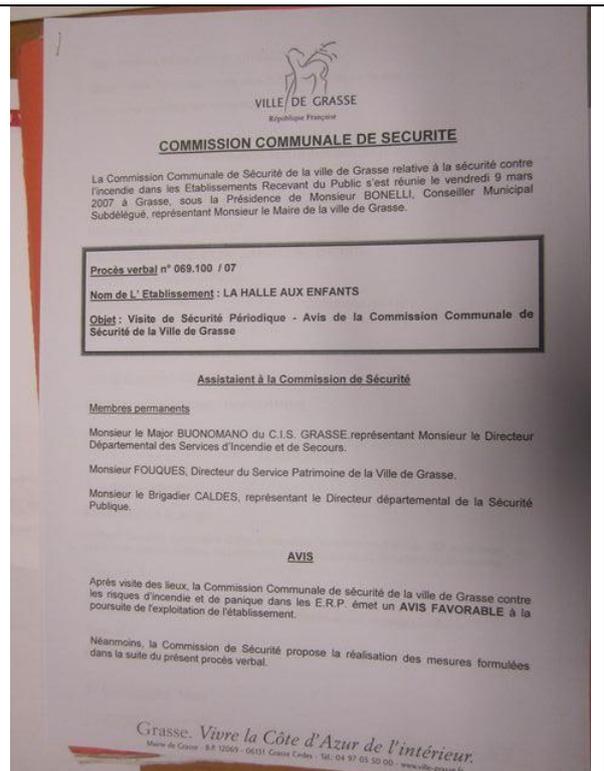


Photo n° 7024

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°43/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : extérieur

Description :  
entrée du magasin

Remarque :



Photo n° 7068

Fiche N°44/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : extérieur

Description :  
entrée du magasin

Remarque :



Photo n° 7069

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°45/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
entrée du magasin

Remarque :



Photo n° 7048

Fiche N°46/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : extérieur

Description :  
environnement

Remarque :

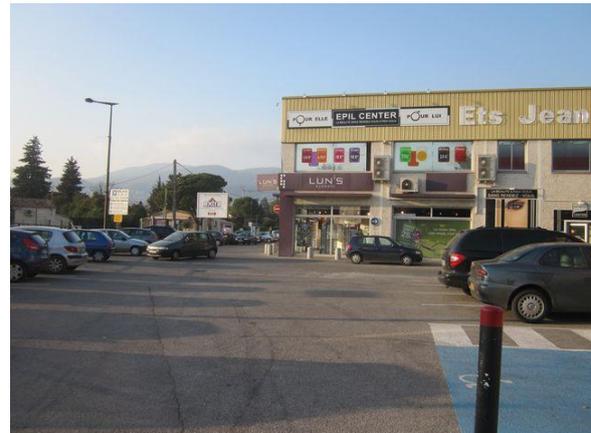


Photo n° 7070

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°47/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : extérieur

Description :  
environnement

Remarque :



Photo n° 7071

Fiche N°48/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : extérieur

Description :  
environnement


Remarque :



Photo n° 7072

## La Halle Grasse - 16/03/2011

<p>Fiche N°49/81</p> <p>Lot technique : I- identification du magasin</p> <p>Localisation :</p>
<p>Description :</p> <p>identification du magasin</p>
<p>Remarque :</p>

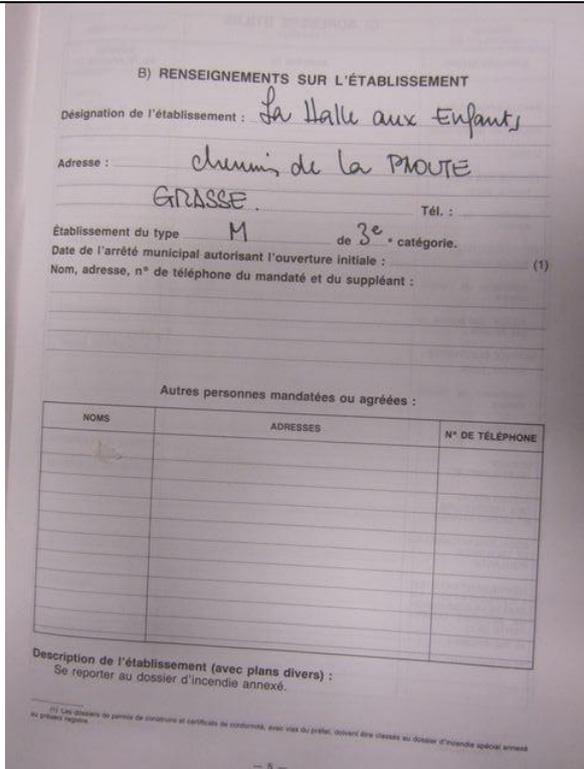

B) RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT

Désignation de l'établissement : *La Halle aux Enfants*

Adresse : *chemin de la PROUTE GRASSE* Tél. :

Établissement du type *M* de *3<sup>e</sup>* catégorie.

Date de l'arrêté municipal autorisant l'ouverture initiale : (1)

Nom, adresse, n° de téléphone du mandaté et du suppléant :

Autres personnes mandatées ou agréées :

NOMS	ADRESSES	N° DE TÉLÉPHONE


Description de l'établissement (avec plans divers) :  
Se reporter au dossier d'incendie annexé.

(1) Les données au permis de construire et certifiées de conformité, avec visa du préfet, doivent être classés au dossier d'incendie spécial annexé au présent registre.

— 5 —

Photo n° 7029

<p>Fiche N°50/ 81</p> <p>Lot technique : I- identification du magasin</p> <p>Localisation :</p>
<p>Description :</p> <p>identification du magasin - classement</p>
<p>Remarque :</p>

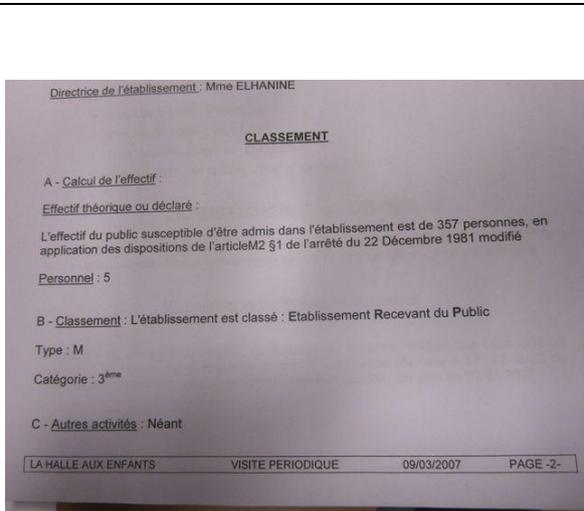

Directrice de l'établissement : Mme ELHANINE

**CLASSEMENT**

A - Calcul de l'effectif :

Effectif théorique ou déclaré :

L'effectif du public susceptible d'être admis dans l'établissement est de 357 personnes, en application des dispositions de l'article M2 §1 de l'arrêté du 22 Décembre 1981 modifié

Personnel : 5

B - Classement : L'établissement est classé : Etablissement Recevant du Public

Type : M

Catégorie : 3<sup>ème</sup>

C - Autres activités : Néant

LA HALLE AUX ENFANTS VISITE PERIODIQUE 09/03/2007 PAGE -2-

Photo n° 7026


## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°51/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation :

Description :  
liste de contrôle et entretien périodique obligatoire

Remarque :

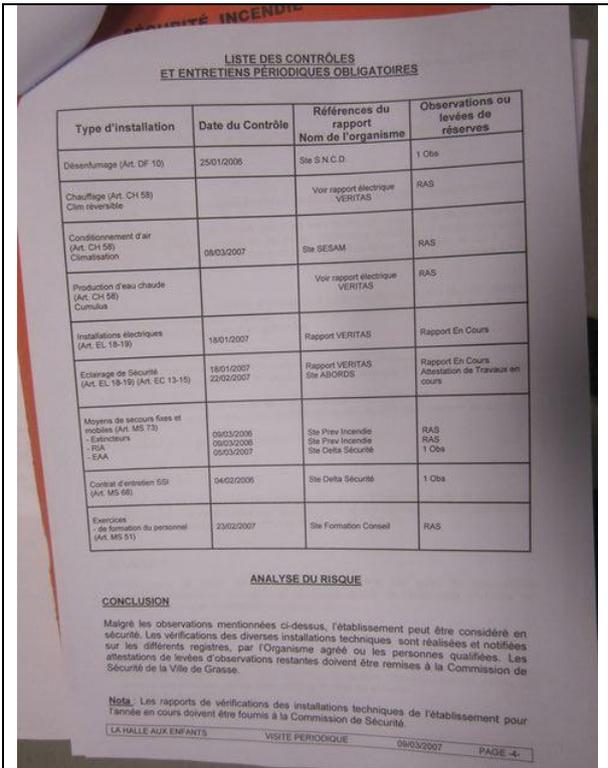

Type d'installation	Date du Contrôle	Références du rapport Nom de l'organisme	Observations ou levées de réserves
Désenfumage (Art. DF 10)	25/01/2006	Site S.N.C.D.	1 Obs
Chauffage (Art. CH 58) Clim réversible		Voir rapport électrique VERITAS	RAS
Conditionnement d'air (Art. CH 58) Climatisation	08/03/2007	Site SESAM	RAS
Production d'eau chaude (Art. CH 58) Cumulus		Voir rapport électrique VERITAS	RAS
Installations électriques (Art. EL 18-19)	18/01/2007	Rapport VERITAS	Rapport En Cours
Eclairage de Sécurité (Art. EL 18-19) (Art. EC 13-15)	18/01/2007 22/02/2007	Rapport VERITAS Site ABORDS	Rapport En Cours Attestation de Travail en cours
Moyens de secours fixes et mobiles (Art. MS 73) - Extincteurs - P.A. - EAA	05/03/2006 05/03/2008 05/03/2007	Site Prev Incendie Site Prev Incendie Site Delta Sécurité	RAS RAS 1 Obs
Contrôle d'entretien SSR (Art. MS 68)	04/02/2005	Site Delta Sécurité	1 Obs
Exercices de formation du personnel (Art. MS 51)	23/02/2007	Site Formation Conseil	RAS

**ANALYSE DU RISQUE**

**CONCLUSION**

Malgré les observations mentionnées ci-dessus, l'établissement peut être considéré en sécurité. Les vérifications des diverses installations techniques sont réalisées et notifiées sur les différents registres, par l'Organisme agréé ou les personnes qualifiées. Les attestations de levées d'observations restantes doivent être remises à la Commission de Sécurité de la Ville de Grasse.

**Note :** Les rapports de vérifications des installations techniques de l'établissement pour l'année en cours doivent être fournis à la Commission de Sécurité.

LA HALLE AUX ENFANTS VISITE PÉRIODIQUE 08/03/2007 PAGE 4


Photo n° 7027

Fiche N°52/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation :

Description :  
liste des visite de la commission de sécurité

Remarque :

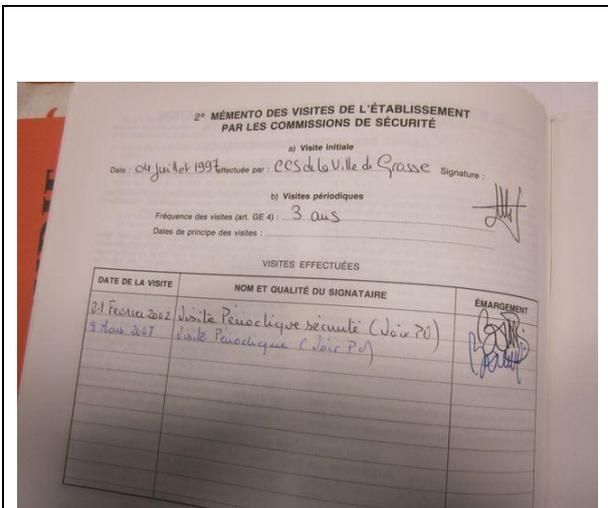

2° MÉMENTO DES VISITES DE L'ÉTABLISSEMENT  
PAR LES COMMISSIONS DE SÉCURITÉ

a) Visite initiale  
Date : 04 juillet 1997 effectuée par : CCS de la Ville de Grasse Signature :

b) Visites périodiques  
Fréquence des visites (art. GE 4) : 3 ans  
Dates de principe des visites :

VISITES EFFECTUÉES

DATE DE LA VISITE	NOM ET QUALITÉ DU SIGNATAIRE	EMBARSEMENT
21 Février 2007	Visite Périodique Sécurité (Voir PV)	
3 Mars 2007	Visite Périodique Clim (Voir PV)	

Photo n° 7030


## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°53/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation :

Description :  
plan d'évacuation

Remarque :

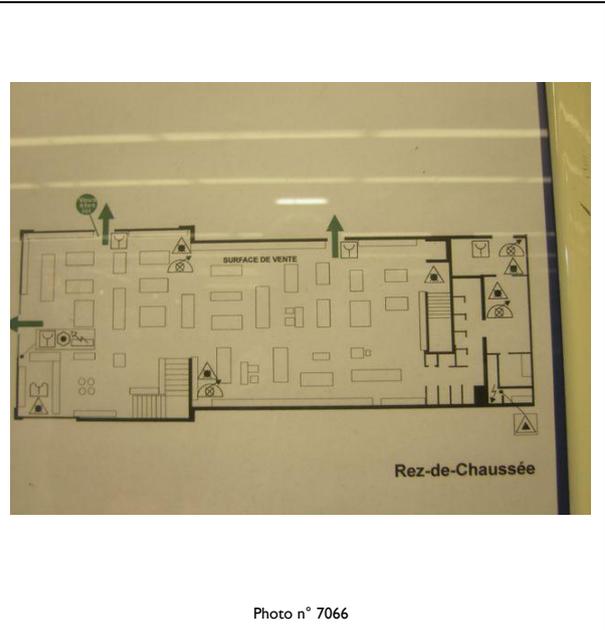

Fiche N°54/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 129 - surface de vente


Description :  
plan d'évacuation étage

Remarque :




## La Halle Grasse - 16/03/2011

<p>Fiche N°55/81</p> <p>Lot technique : I- identification du magasin</p> <p>Localisation :</p>
<p>Description :</p> <p>prestation proposée par commission de sécurité</p>
<p>Remarque :</p>

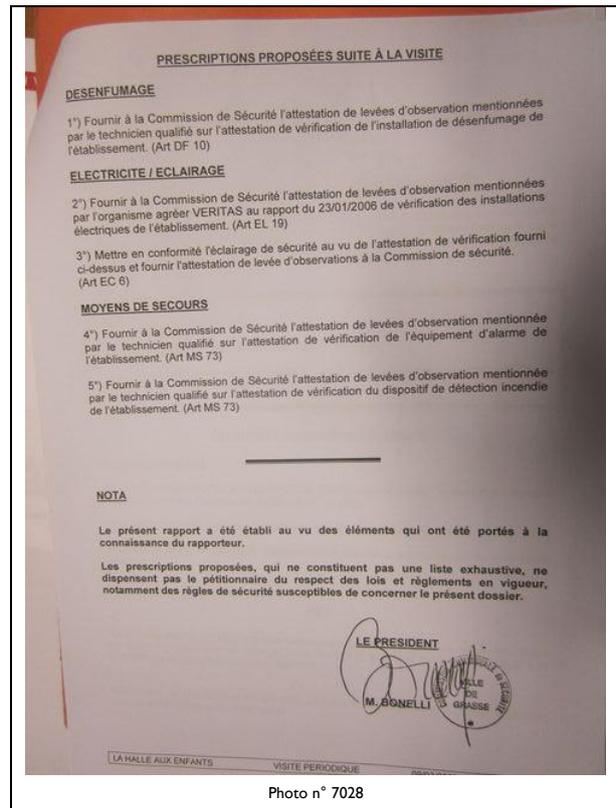

<p>Fiche N°56/ 81</p> <p>Lot technique : I- identification du magasin</p> <p>Localisation :</p>
<p>Description :</p> <p>renseignements administratifs</p>
<p>Remarque :</p>

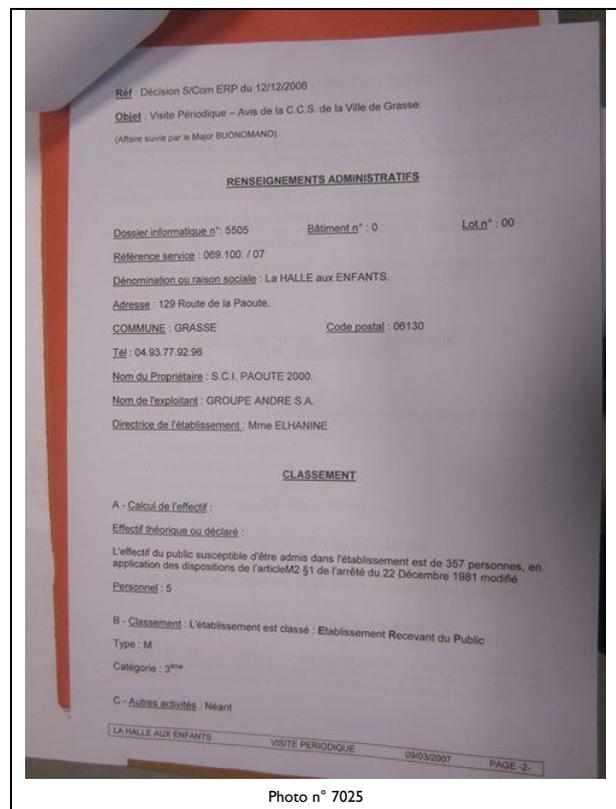

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°57/81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
vue d'ensemble 1er étage

Remarque :



Photo n° 7063

Fiche N°58/ 81

Lot technique : I- identification du magasin  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
vue d'ensemble 1er étage

Remarque :



Photo n° 7064


## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°59/81

Lot technique : 2- identification des installations  
Localisation :

Description :  
fiche intervention maintenance sur système de désenfumage

Remarque :  
dernière vérification en 2006

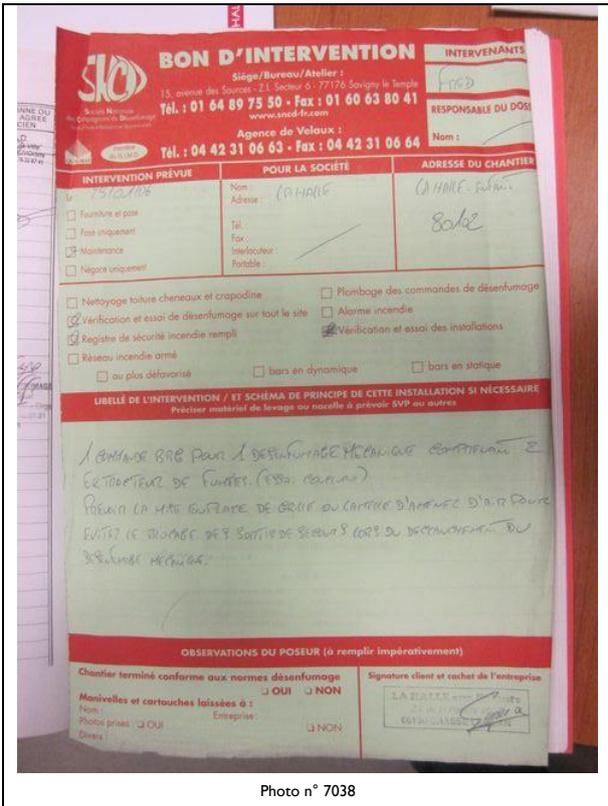

**SLO BON D'INTERVENTION**

Société Normale des Chauffage et Ventilation  
15, avenue des Sources - Z.I. Sector 3 - 77176 Songy le Temple  
Tél. : 01 64 89 75 50 - Fax : 01 60 63 80 41  
www.slo-fr.com

Agence de Veloux :  
Tél. : 04 42 31 06 63 - Fax : 04 42 31 06 64

INTERVENANTS  
Nom : FRED  
RESPONSABLE DU DOSSIER

POUR LA SOCIÉTÉ  
Nom : CAHARE  
Adresse :  
Tél. :  
Fax :  
Intercallier :  
Portable :

ADRESSE DU CHANTIER  
Nom :  
Adresse :  
Tél. :  
Fax :  
Intercallier :  
Portable :

INTERVENTION PRÉVUE  
 Fourniture et pose  
 Pose uniquement  
 Maintenance  
 Réparation  
 Nettoyage uniquement

Nettoyage toiture cheneaux et crapaudine  
 Vérification et essai de désenfumage sur tout le site  
 Régistre de sécurité incendie rempli  
 Réseau incendie armé  
 ou plus déformable  
 bars en dynamique  
 bars en statique

Plombage des commandes de désenfumage  
 Alarme incendie  
 Vérification et essai des installations

**LIBELLÉ DE L'INTERVENTION / ET SCHEMA DE PRINCIPE DE CETTE INSTALLATION SI NÉCESSAIRE**  
Préciser matériel de lavage ou nacelle si prévu: SVP au verso.

1 commande BRB pour 1 désenfumage mécanique existant en  
cette toiture de fuites (cage, escalier)  
Prévoir la mise en place de grille de grille de grille d'air pour  
éviter le blocage de la sortie de secours lors du fonctionnement du  
désenfumage mécanique.

OBSERVATIONS DU POSEUR (à remplir impérativement)

Chantier terminé conforme aux normes désenfumage  OUI  NON  
Manivelles et cartouches laissées à :  
Fait :  OUI  NON  
Piquet prises :  OUI  NON  
Divers :  OUI  NON

Signature client et cachet de l'entreprise  
Date : 16/03/2011  
SLO


Photo n° 7038

Fiche N°60/ 81

Lot technique : 2- identification des installations  
Localisation :

Description :  
liste de vérification des installations de désenfumage

Remarque :  
dernière vérification en 2006

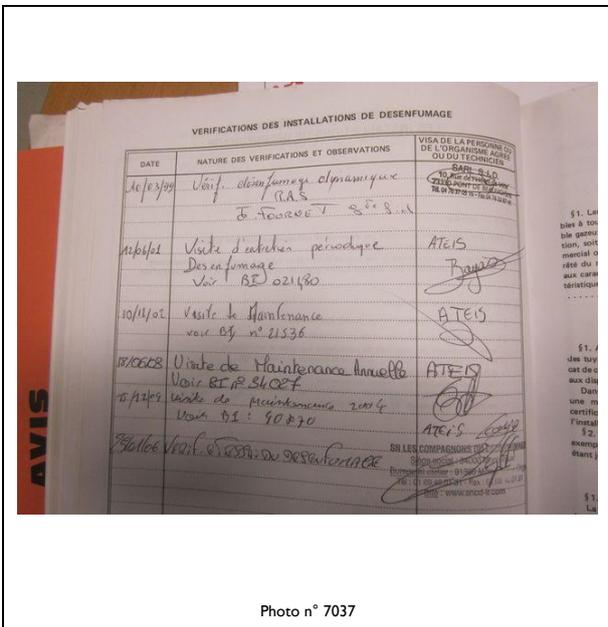

**VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE DESENFUMAGE**

DATE	NATURE DES VERIFICATIONS ET OBSERVATIONS	VISA DE LA PERSONNE EN CHARGE DE L'ORGANISME AVIS OU DU TECHNICIEN
16/03/09	Vérif. désenfumage dynamique R.A.S. de l'ascenseur et de la cage	ATEIS
16/03/09	Vérif. d'entretien périodique Désenfumage Voir BE 021480	ATEIS
10/11/07	Vérif. de maintenance voir BE n° 21536	ATEIS
07/06/08	Vérif. de maintenance annuelle Voir BE n° 51027	ATEIS
10/12/07	Vérif. de maintenance 2007 Voir BE n° 90870	ATEIS
16/03/09	Vérif. d'entretien de désenfumage	ATEIS

SI LES COMPAGNONS DES  
SMEF AZUR - 15, AVENUE DES SOURCES - Z.I. SECTOR 3 - 77176 SONGY LE TEMPLE  
TÉL. : 01 64 89 75 50 - FAX : 01 60 63 80 41  
WWW.SLO-FR.COM

Photo n° 7037

## La Halle Grasse - 16/03/2011

### Fiche N°61/81

Lot technique : CMSI  
Localisation : n° 129 - réserve

Description :  
centrale CMSI alarme

Remarque :

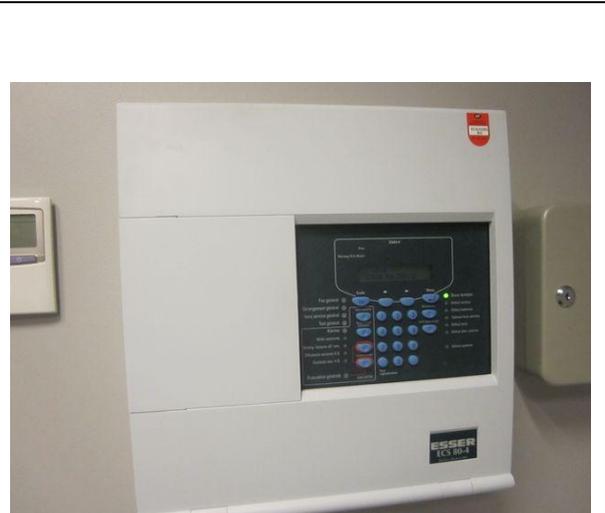


Photo n° 7039

### Fiche N°62/ 81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
arrêt d'urgence climatisation

Remarque :



Photo n° 7056

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°63/81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
arrêt d'urgence électricité

Remarque :



Photo n° 7055

Fiche N°64/ 81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
coffret de commande désenfumage

Remarque :



Photo n° 7053

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°65/81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
déclencheur manuel

Remarque :



Photo n° 7051

Fiche N°66/ 81

Lot technique : commande incendie  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
déclencheur manuel

Remarque :



Photo n° 7052

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°67/81

Lot technique : commande incendie  
 Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
 report alarme technique

Remarque :

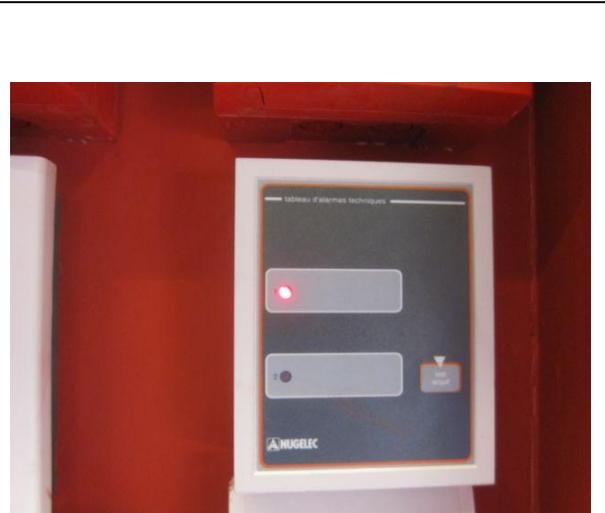


Photo n° 7057

Fiche N°68/ 81

Lot technique : commande incendie  
 Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
 report CMSI

Remarque :

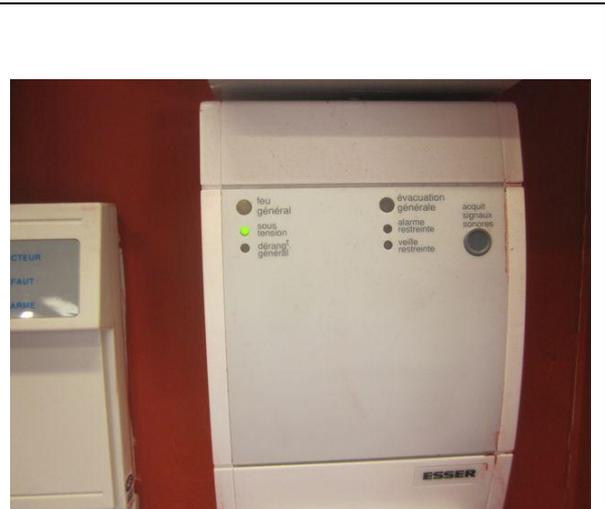


Photo n° 7058

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°69/81

Lot technique : détecteur incendie  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
alarme sonore réserve

Remarque :



Photo n° 7043

Fiche N°70/ 81

Lot technique : détecteur incendie  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
détecteur autonome déclencheur réserve

Remarque :



Photo n° 7042

## La Halle Grasse - 16/03/2011

### Fiche N°71/81

Lot technique : détecteur incendie  
Localisation : n° 129 - réserve

Description :  
détecteur de fumée réserve

Remarque :



Photo n° 7040

### Fiche N°72/ 81

Lot technique : détecteur incendie  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
sonorisation sécurité premier étage

Remarque :



Photo n° 7060

## La Halle Grasse - 16/03/2011

### Fiche N°73/81

Lot technique : exutoires désenfumage  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
exutoire de désenfumage Est 1er étage

Remarque :



Photo n° 7062

### Fiche N°74/ 81

Lot technique : exutoires désenfumage  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
exutoire de désenfumage Ouest 1er étage

Remarque :

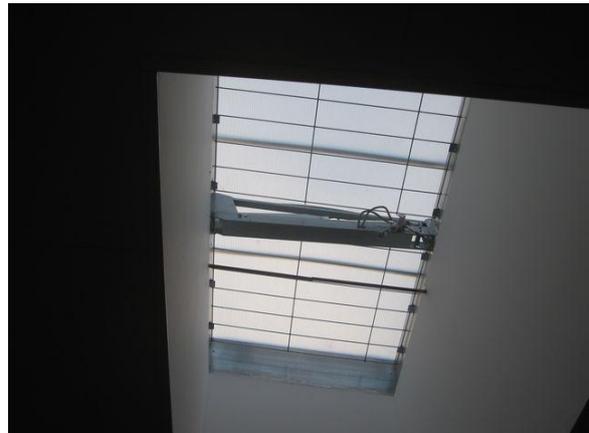


Photo n° 7061

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°75/81

Lot technique : exutoires désenfumage  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
exutoire surface de vente Est

Remarque :  
désenfumage naturel



Photo n° 7045

Fiche N°76/ 81

Lot technique : exutoires désenfumage  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
exutoire surface de vente Ouest

Remarque :  
désenfumage naturel

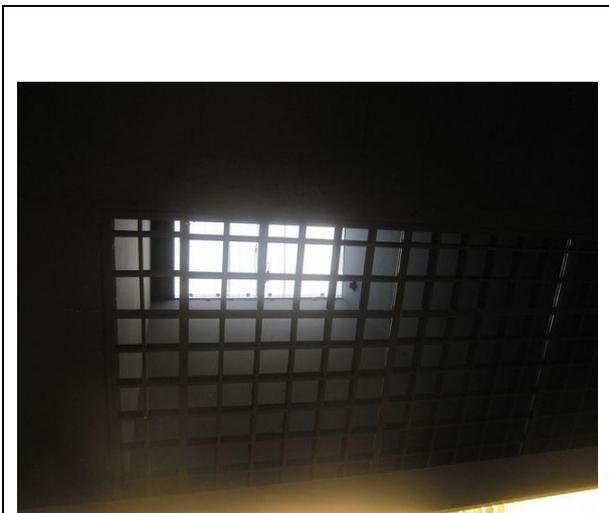


Photo n° 7047

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°77/81

Lot technique : exutoires désenfumage  
Localisation : n° 129 - surface de vente

Description :  
trappe asservie au désenfumage sur porte d'entrée

Remarque :

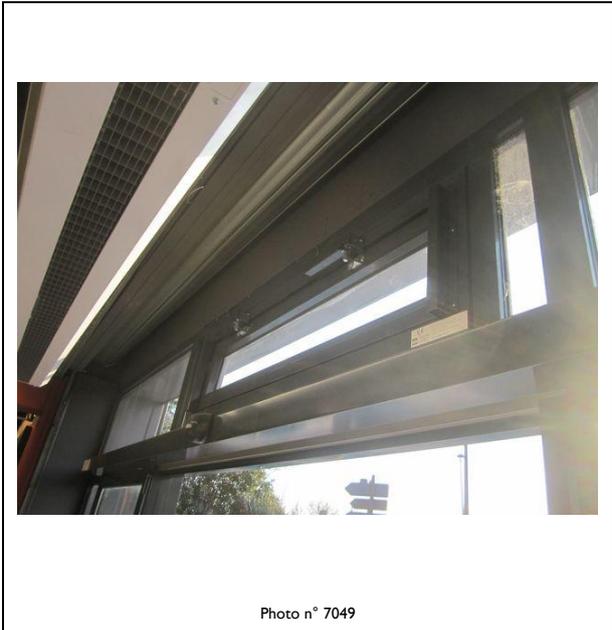


Photo n° 7049

Fiche N°78/ 81

Lot technique : SSI  
Localisation :

Description :  
liste des vérifications des éclairages de sécurité

Remarque :

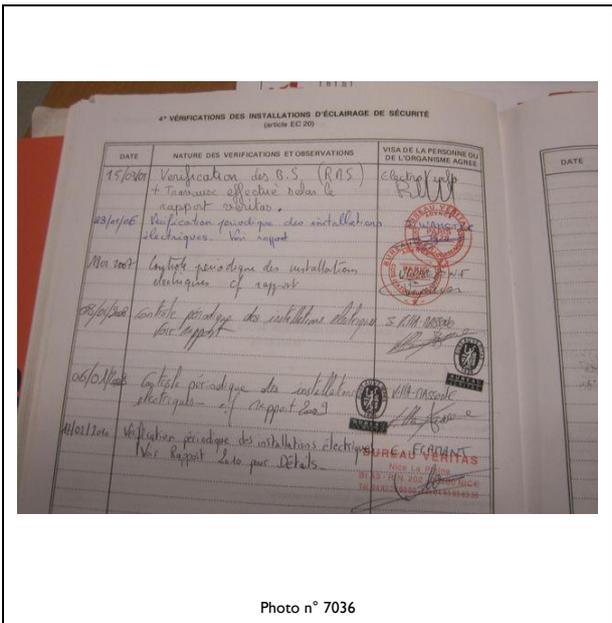


Photo n° 7036

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°79/81

Lot technique : SSI  
Localisation :

Description :  
liste des vérifications système de sécurité alarme incendie

Remarque :

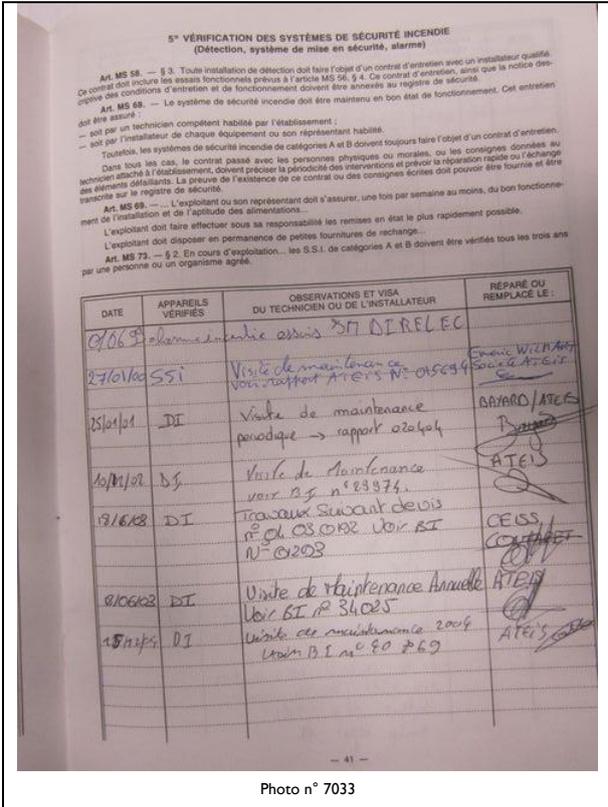


Photo n° 7033

Fiche N°80/ 81

Lot technique : SSI  
Localisation :

Description :  
liste des vérifications système de sécurité alarme incendie

Remarque :

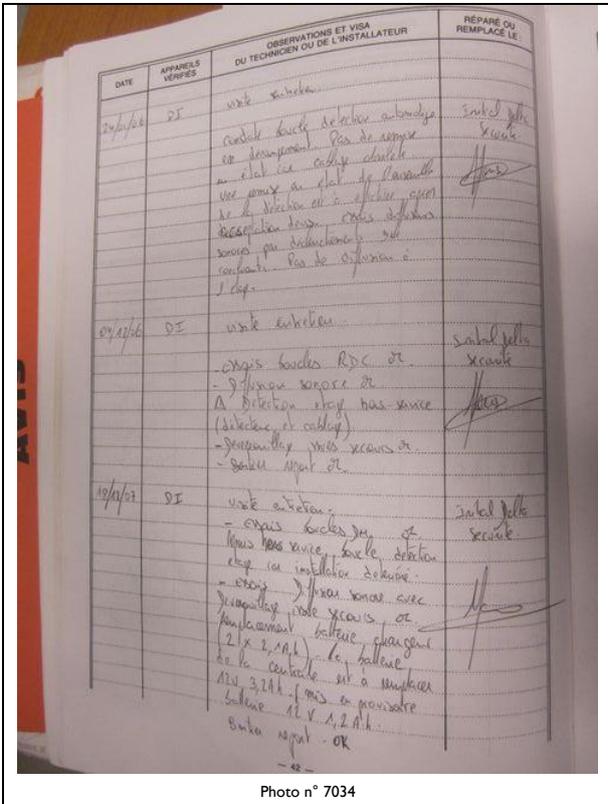


Photo n° 7034

## La Halle Grasse - 16/03/2011

Fiche N°81/81

Lot technique : SSI  
Localisation :

Description :  
liste des vérifications système de sécurité alarme incendie

Remarque :

DATE	APPAREILS VÉRIFIES	OBSERVATIONS ET VISA DU TECHNICIEN OU DE L'INSTALLATEUR	RÉPARÉ OU REMPLACÉ LE :
08/05/08		<p>visite annuelle d'entretien</p> <p>contrôle toutes D.M. n°1 et n°2. Jella Seurek</p> <p>diffusion sonore connectée dans l'ensemble des locaux.</p> <p>Devis pour les deux locaux connectés.</p> <p>Boîtes à piles connectées.</p> <p>un BATS satellite est à remplacer</p> <p>Contrôle de l'état des piles.</p> <p>Remplacement de 2 piles dans les boîtes des BATS.</p>	Jella Seurek
14/11/08	BATS	<p>Suite à infiltration d'eau</p> <p>BATS surface vitrée H.S.</p> <p>en remplacement et à prévoir.</p>	Jella Seurek
08/10/08	BATS	<p>visite d'entretien système</p> <p>2 BATS en défaut</p> <p>Centrale de gestion</p> <p>visite globale et à prévoir</p> <p>par service compétent</p> <p>Remplacement par le connect</p>	Jella Seurek
16/03/2011		<p>Visite B.I. n° 554804</p>	Jella Seurek

Photo n° 7035

## 4- Tableau de synthèse des points particuliers relevés lors de la visite

Magasin N°	Localisation	Lot technique	Description	Remarque	N° fiche
119		1- identification du magasin	1- identification du magasin		1
119	n°119 - extérieur	1- identification du magasin	1- vue générale		2
119	n°119 - extérieur	1- identification du magasin	1- vue générale		3
119	n°119 - surface de vente	1- identification du magasin	1- vue générale		4
119	n°119 - surface de vente	1- identification du magasin	1- vue générale		5
119	n°119 - réserve	1- identification du magasin	accès livraison		6
119		1- identification du magasin	attestation de bon fonctionnement du désenfumage naturel (2010)	désenfumage naturel	7
119		1- identification du magasin	classification magasin		8
119		1- identification du magasin	commission sécurité		9
119	n°119 - surface de vente	1- identification du magasin	entrée magasin façade sud		10
119	n°119 - extérieur	1- identification du magasin	environnement		11
119	n°119 - extérieur	1- identification du magasin	environnement		12
119	n°119 - extérieur	1- identification du magasin	façade est		13
119	n°119 - extérieur	1- identification du magasin	façade nord		14
119	n°119 - extérieur	1- identification du magasin	façade ouest		15
119	n°119 - surface de vente	1- identification du magasin	plan d'évacuation surface de vente		16
119		2- identification des installations	attestation de levée de réserve		17
119		2- identification des installations	attestation de passage pour vérification annuelle du SSI (06/08/09)	dernière visite du 06/08/09	18
119		2- identification des installations	contrôle périodique électricité	réserve	19
119		2- identification des installations	contrôle périodique moyen de secours		20
119		2- identification des installations	contrôle périodique moyen de secours		21
119		2- identification des installations	contrôle périodique moyen de secours		22
119		2- identification des installations	contrôle périodique moyen de secours		23
119		2- identification des installations	fiche intervention maintenance alarme incendie SSI		24
119		2- identification des installations	fiche intervention maintenance de vérification du désenfumage ( 6/01/2011	désenfumage naturel	25
119		2- identification des installations	inventaire des installations de désenfumage	registre non renseigné	26
119		2- identification des installations	liste de vérification des installations de désenfumage		27
119		CMSI	liste de vérification CMSI		28
119	n°119 - surface de vente	CMSI	report CMSI		29
119	n°119 - surface de vente	commande incendie	bouton d'alarme incendie		30
119	n°119 - surface de vente	commande incendie	coupure clim		31
119	n°119 - surface de vente	commande incendie	coupure générale		32
119	n°119 - surface de vente	commande incendie	ouverture portes		33
119	n°119 - réserve	détecteur incendie	avertisseur sonore quai livraison		34
119	n°119 - réserve	détecteur incendie	détecteur de fumée réserve		35
119	n°119 - surface de vente	électricité	TGBT		36
119	n°119 - surface de vente	exutoires désenfumage	trappe asservie au désenfumage entrée magasin		37
119	n°119 - surface de vente	exutoires désenfumage	trappe asservie au désenfumage issue de secours façade Nord		38
119	n°119 - surface de vente	exutoires désenfumage	trappe asservie au désenfumage issue de secours façade Ouest		39

Magasin N°	Localisation	Lot technique	Description	Remarque	N° fiche
129	n°129 - réserve	1- identification du magasin	1- vue générale		<b>41</b>
129		1- identification du magasin	avis de la commission communale de sécurité		<b>42</b>
129	extérieur	1- identification du magasin	entrée du magasin		<b>43</b>
129	extérieur	1- identification du magasin	entrée du magasin		<b>44</b>
129	n°129 - surface de vente	1- identification du magasin	entrée du magasin		<b>45</b>
129	extérieur	1- identification du magasin	environnement		<b>46</b>
129	extérieur	1- identification du magasin	environnement		<b>47</b>
129	extérieur	1- identification du magasin	environnement		<b>48</b>
129		1- identification du magasin	identification du magasin		<b>49</b>
129		1- identification du magasin	identification du magasin - classement		<b>50</b>
129		1- identification du magasin	liste de contrôle et entretien périodique obligatoire		<b>51</b>
129		1- identification du magasin	liste des visites de la commission de sécurité		<b>52</b>
129		1- identification du magasin	plan d'évacuation		<b>53</b>
129	n°129 - surface de vente	1- identification du magasin	plan d'évacuation étage		<b>54</b>
129		1- identification du magasin	prestation proposée par commission de sécurité		<b>55</b>
129		1- identification du magasin	renseignements administratifs		<b>56</b>
129	n°129 - surface de vente	1- identification du magasin	vue d'ensemble 1er étage		<b>57</b>
129	n°129 - surface de vente	1- identification du magasin	vue d'ensemble 1er étage		<b>58</b>
129		2- identification des installations	fiche intervention maintenance sur système de désenfumage	dernière vérification en 2006	<b>59</b>
129		2- identification des installations	liste de vérification des installations de désenfumage	dernière vérification en 2006	<b>60</b>
129	n°129 - réserve	CMSI	centrale CMSI alarme		<b>61</b>
129	n°129 - surface de vente	commande incendie	arrêt d'urgence climatisation		<b>62</b>
129	n°129 - surface de vente	commande incendie	arrêt d'urgence électricité		<b>63</b>
129	n°129 - surface de vente	commande incendie	coffret de commande désenfumage		<b>64</b>
129	n°129 - surface de vente	commande incendie	déclencheur manuel		<b>65</b>
129	n°129 - surface de vente	commande incendie	déclencheur manuel		<b>66</b>
129	n°129 - surface de vente	commande incendie	report alarme technique		<b>67</b>
129	n°129 - surface de vente	commande incendie	report CMSI		<b>68</b>
129	n°129 - surface de vente	détecteur incendie	alarme sonore réserve		<b>69</b>
129	n°129 - surface de vente	détecteur incendie	détecteur autonome déclencheur réserve		<b>70</b>
129	n°129 - réserve	détecteur incendie	détecteur de fumée réserve		<b>71</b>
129	n°129 - surface de vente	détecteur incendie	sonorisation sécurité premier étage		<b>72</b>
129	n°129 - surface de vente	exutoires désenfumage	exutoire de désenfumage Est 1er étage		<b>73</b>
129	n°129 - surface de vente	exutoires désenfumage	exutoire de désenfumage Ouest 1er étage		<b>74</b>
129	n°129 - surface de vente	exutoires désenfumage	exutoire surface de vente Est	désenfumage naturel	<b>75</b>
129	n°129 - surface de vente	exutoires désenfumage	exutoire surface de vente Ouest	désenfumage naturel	<b>76</b>
129	n°129 - surface de vente	exutoires désenfumage	trappe asservie au désenfumage sur porte d'entrée		<b>77</b>
129		SSI	liste des vérifications des éclairages de sécurité		<b>78</b>
129		SSI	liste des vérifications système de sécurité alarme incendie		<b>79</b>
129		SSI	liste des vérifications système de sécurité alarme incendie		<b>80</b>